



SANDEFJORD KOMMUNE
KOMMUNALTEKNISK PLANAVDELING

VA-NORM
AVLØPSKUM
PREFABRIKERT BETONG

Vedlegg B4


M=1:25

Ansvar
ANEZ

Dato
01.09.2018

Rev.

Side
1 av 1

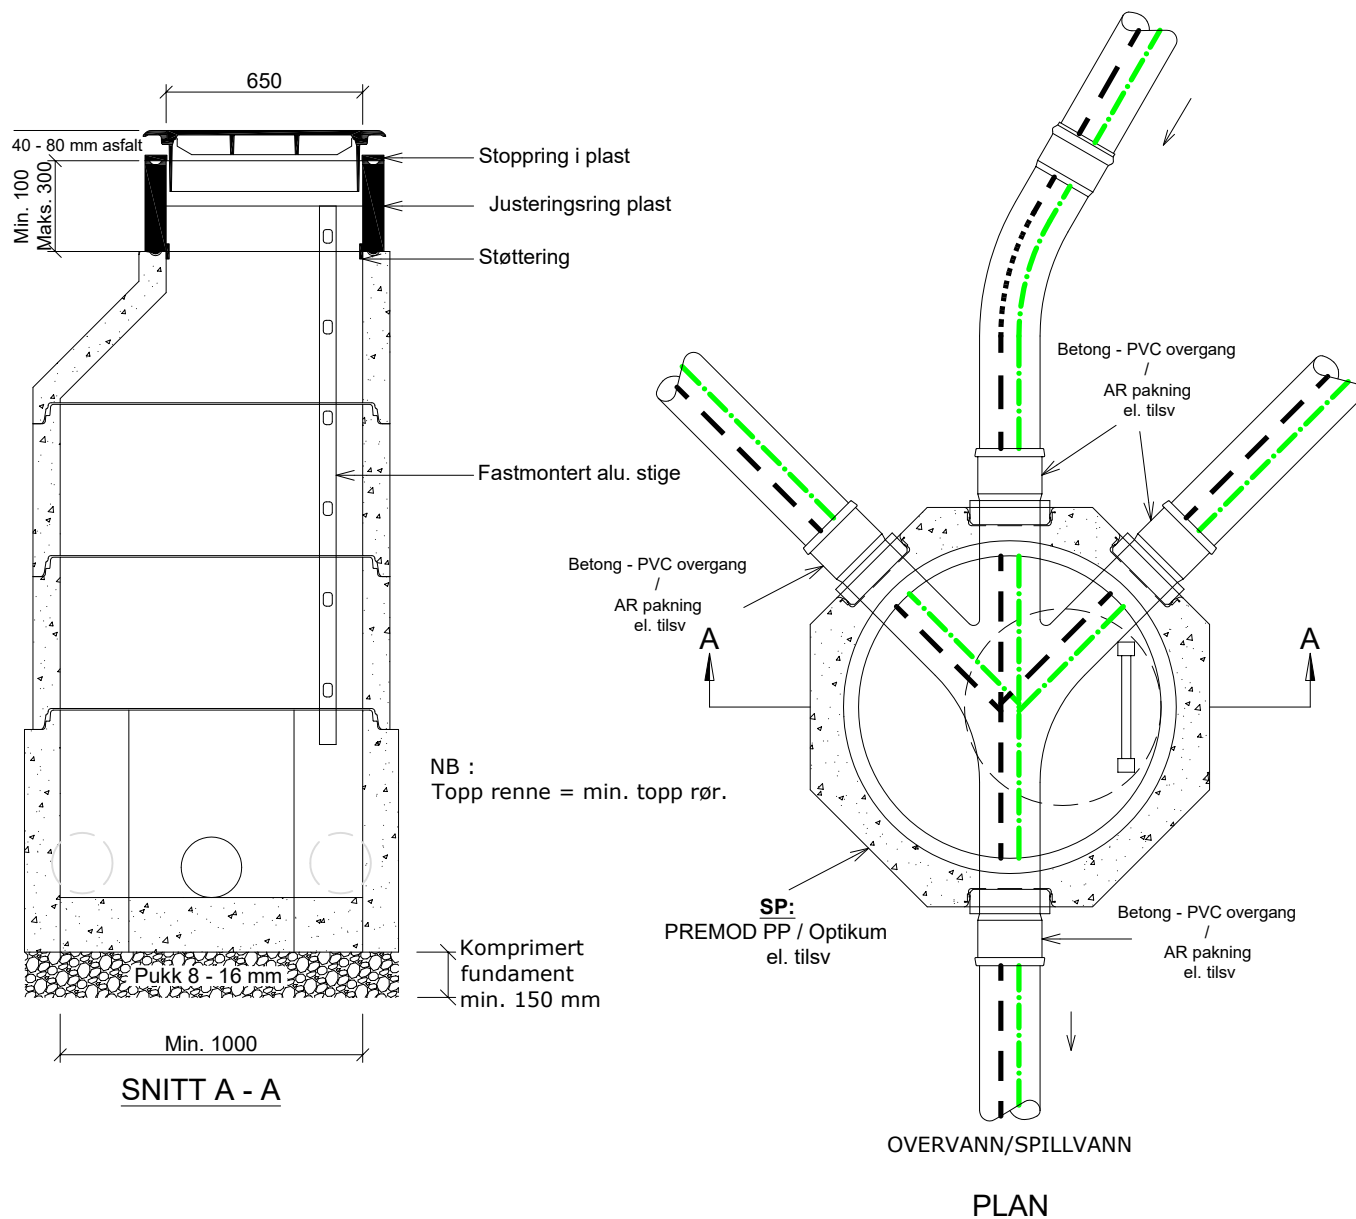

ANMERKNINGER:

- Ev. topplate: PREVA, BASAL el. tilsv.
Kumringer: PREVA, BASAL el. tilsv.
Kumkjegler: PREVA, BASAL el. tilsv.
Toppring/justeringsring: PREVA, BASAL el. tilsv.
Ramme: Flytende ramme UFNS 1990 seigjern med kontrollåpning, trykkklasse D, NRF nr. 3302462 el. tilsv.
Lokk: Odin lokk med 3 låsarmer og helt tette spetthull, isapropp, NSTTV3L, NRF nr. 3303844 el. tilsv.
Lokket skal ha kommunes logo og merkes med bokstav **S** - Spillvann / **O** - Overvann

Kumskjøter tettes med glideringspakning.

Avløpskummer skal som hovedregel ha eksentrisk kjegle, med fastmontert stige, type Alustar eller tilsvarende (se VA-Miljøblad 1). Ved behov (eks. grunne kummer), skal det benyttes sentriske kjegler, evt topplate. Behov for stige vurderes i slike tilfeller. Se Sandefjord kommune VA-norm kapittel 6.13.