



SANDEFJORD KOMMUNE
KOMMUNALTEKNISK PLANAVDELING

VA-NORM
AVLØPSKUM
PREFABRIKERT MINIKUM

Vedlegg B5


M=1:25

Ansvar
ANEZ


Dato
01.09.2018

Rev.

Side
1 av 1

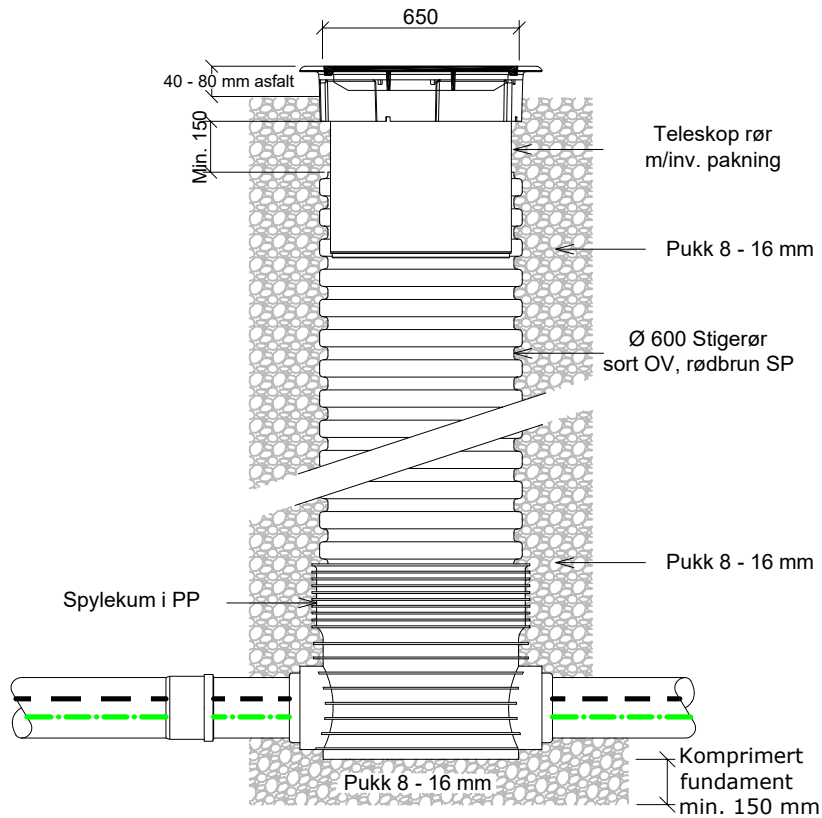

SNITT A - A

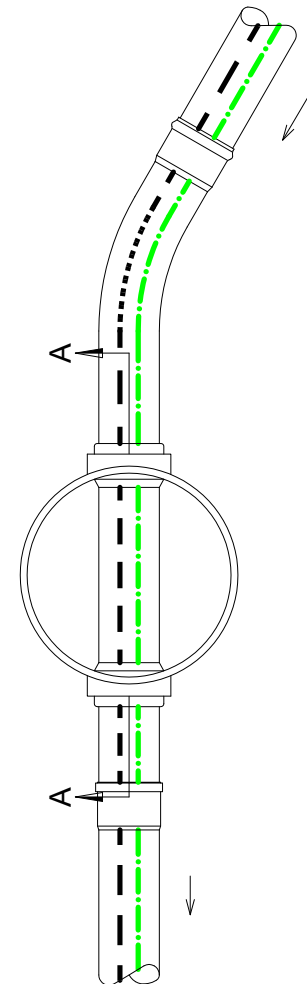

OVERVANN/SPILLVANN

PLAN

ANMERKNINGER :

Dersom det skal være inspeksjonskum, bruk kun rettløp. Ved forgrening bruk inspeksjonskum med avvinkling.

Det kan benyttes PP bunnseksjon av type WAVIN m/ tilhørende materiell el. tilsv.

Lokk: Odin lokk med 3 låsarmer og helt tette spetthull, isapropp, NSTTV3L, NRF nr. 3303844 el. tilsv.
Lokket skal ha kommunes logo og merkes med bokstav **S** - Spillvann / **O** - Overvann

Ledningsdimensjoner og retningsforandringer varierer.

Gjenfylling med pukk 8 - 16 mm rundt kummen.

Langbend skal benyttes ved retningsendring.