




- ① Tilbakefylling av matjord.
- ② Ved veioverbygning se veimyndighetens krav.
- ③ Fiberduk mot veioverbygning.
- ④ Tilbakefylling/komprimering, tilstedeværende sorterte masser.
Maks. steinstørrelse skal ikke overstige 30 cm.
- ⑤ Fiberduk "bruksklasse 2" iht. NorGeoSpec
- ⑥ Omfylling, knuste masser 8 - 12 mm (*).
- ⑦ Fundament, knuste masser 8 - 12 mm.
- ⑧ Evt. bunnforsterkning. Maskinkult, steinstørrelse inntil 120 mm (evt. betongplate).
- (*) I spesielle situasjoner kan rørprodusentens anvisninger til omfyllingsmasser tas opp til vurdering med kommunen.

Røravstand: Horisontal og vertikal avstand mellom rør, skal være min. 200 mm. For dimesjoner over DN 400mm se VA-/Miljøblad nr. 5 og 6.

Vedlegg til VA-norm for:

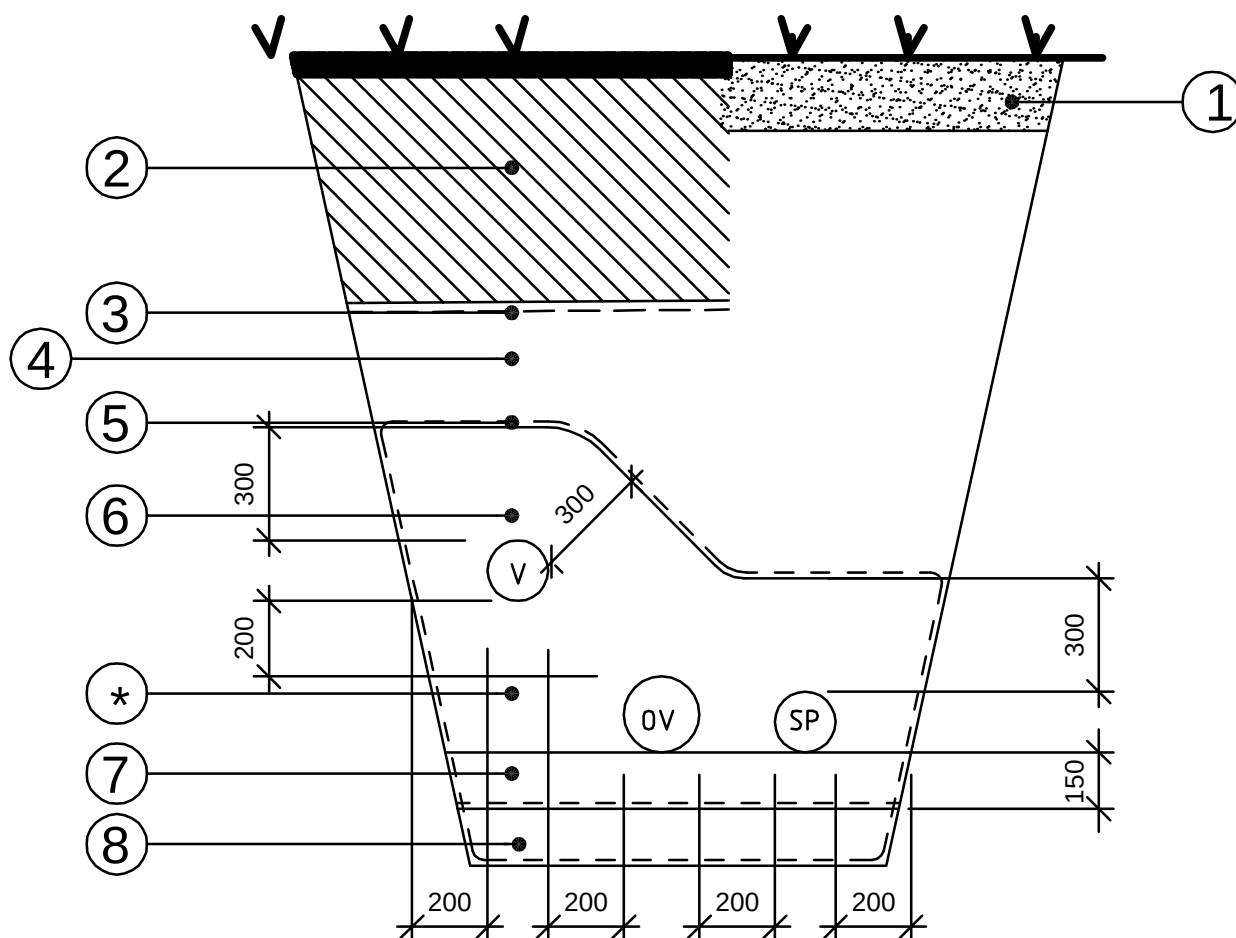

Nedre Eiker kommune
Nærhet til alt og muligheter for alle

I samarbeid med:



Godt Vann
Drammensregionen

Prinsippskisse for
groftesnitt med 3 ledninger
til og med DN400mm

Vedlegg 2.1

Rev. dato: August 2015