



Nedre Eiker kommune
Teknisk etat

NEDSTIGNINGSKUM AVLØP

Vedlegg
4-12


VA norm

Ansvar: ØBJ


Dato: Mars 2012

Rev: Aug 2015

PLAN

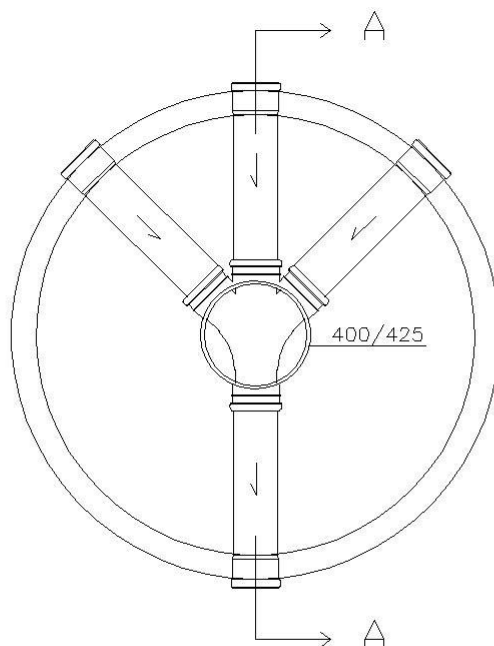

SNITT A - A

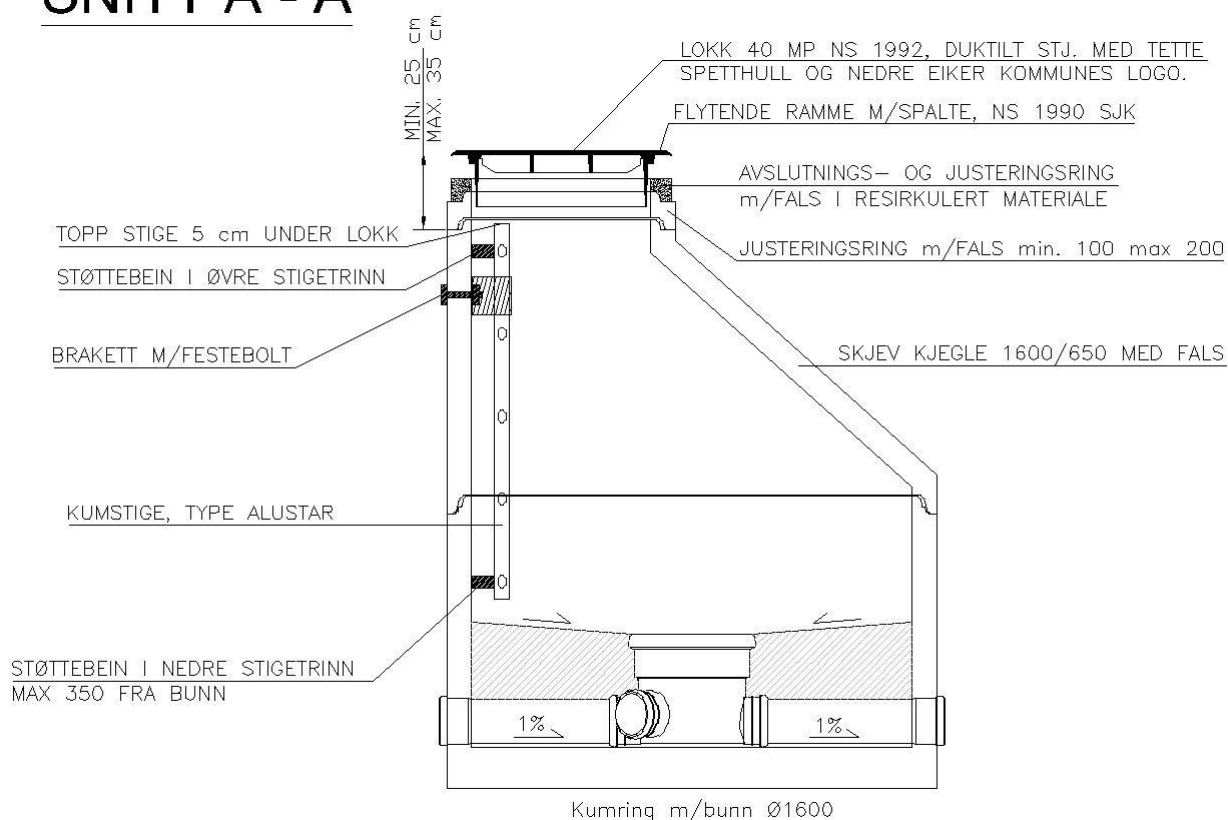

Nedstigningskum benyttes ved knutepunkt. Ellers brukes stake-/spylekum. Fordeling avklares med Nedre Eiker Kommune i hvert enkelt prosjekt. Maks 70-80m mellom hver avløpskum.