



 BERGEN KOMMUNE BYUTVIKLING	VA – NORM Krav til grunnvannssperre/ grøftesteng			Kapittel Vedlegg B6
	Ansvar VA-etaten	Dato 18.08.2004	Rev. 03.05.2005	Side 1 av 1

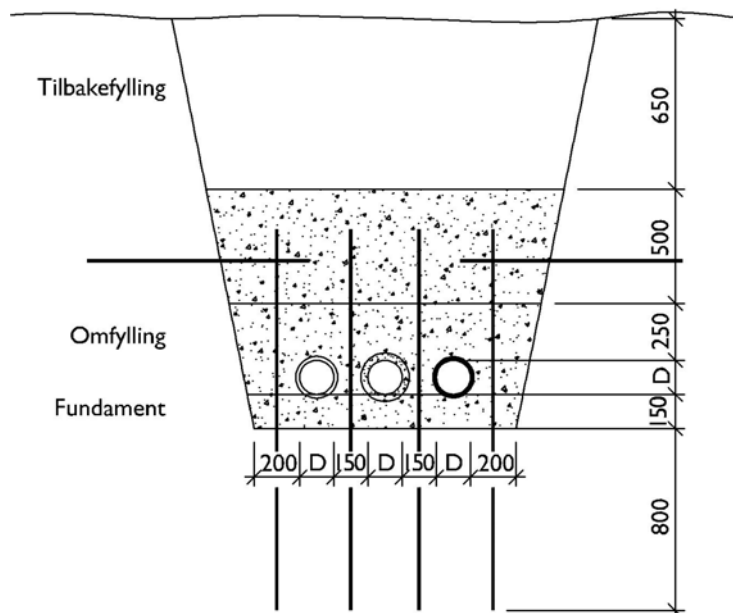

Lengdesnitt

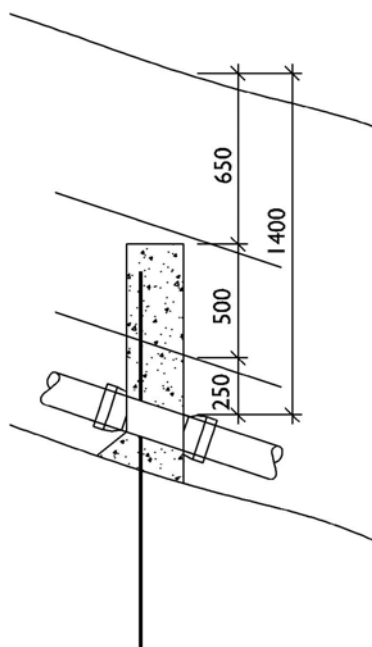

Grøftestengsel for forankring av VA-ledniger utføres plasstøpt i betong B 35 so skissert og målsatt.

Armeringen $\varnothing$ 16 bores til fjell, minst 800mm i bunn og sider for forankring.

Ved grøft i sprengsteinsfyllinger detaljplanlegges annen god forankring.

Støpejern

Det innstøpes dobbelmuffe m/innmuringskrage.

Betong

Røret innstøpes i grøftestengselet med muffe og spissende like langt fra grøftestengselet.

PVC

For PVC-rør skal det innstøpes gjennomgangsrør Rørskjøt skal plasseres tett inntil betongvegg på begge sider.