


Ledningsgrøfter i jord/fjell skal graves/sprenges ut til minst en dybde under lavestliggende ledning som fremgår av følgende tabell:

d	100 - 300	400 - 2000
u min.	200	300

Der ledningsgrøften går over fra jord til fjell, utføres grøften som vist på figuren:

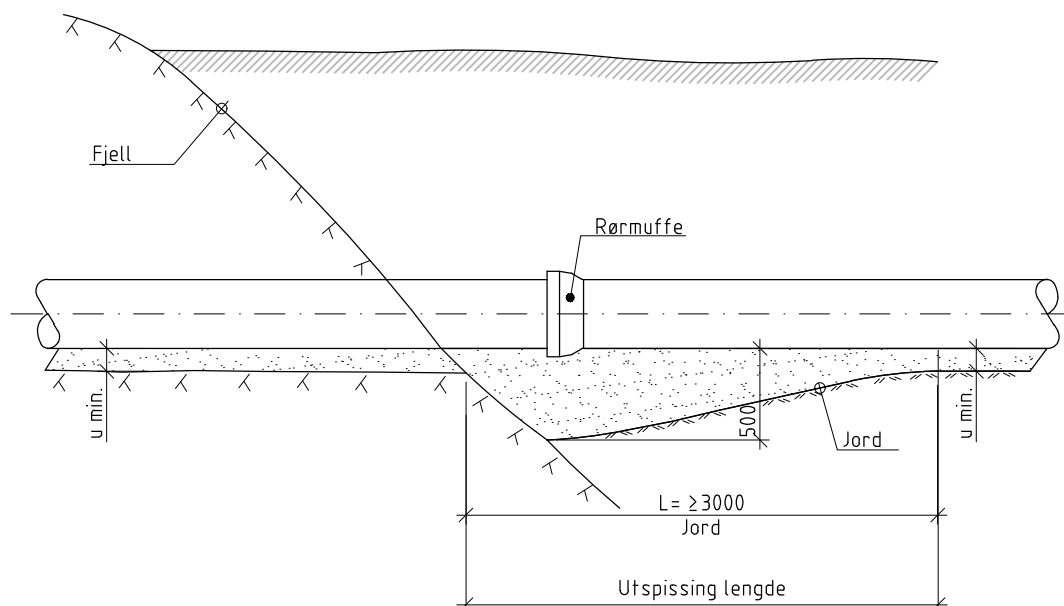

Grøft ved overgang fjell/jord. Utkiling.

Ved store rørdimensjoner (1000 mm eller større) bør utspissingslengden L økes til ca. 6 m.

Denne utførelsen skal også brukes ved overgang fra faste til løse masser.

Utspissingen utføres i samme bredde som grøften for øvrig.

Det benyttes innkjøpte knuste masser tilsvarende masser brukt til ledningsfundament.

D	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	DATO 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	Justert tegning	MK	EÅ 240220	Ledningsgrøfter Utførelse ved overgang i grøft mellom jord/fjell og fra faste til løse masser. Utkiling Prinsipptegning			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	VEDLEGG NR. 253	REV. A