


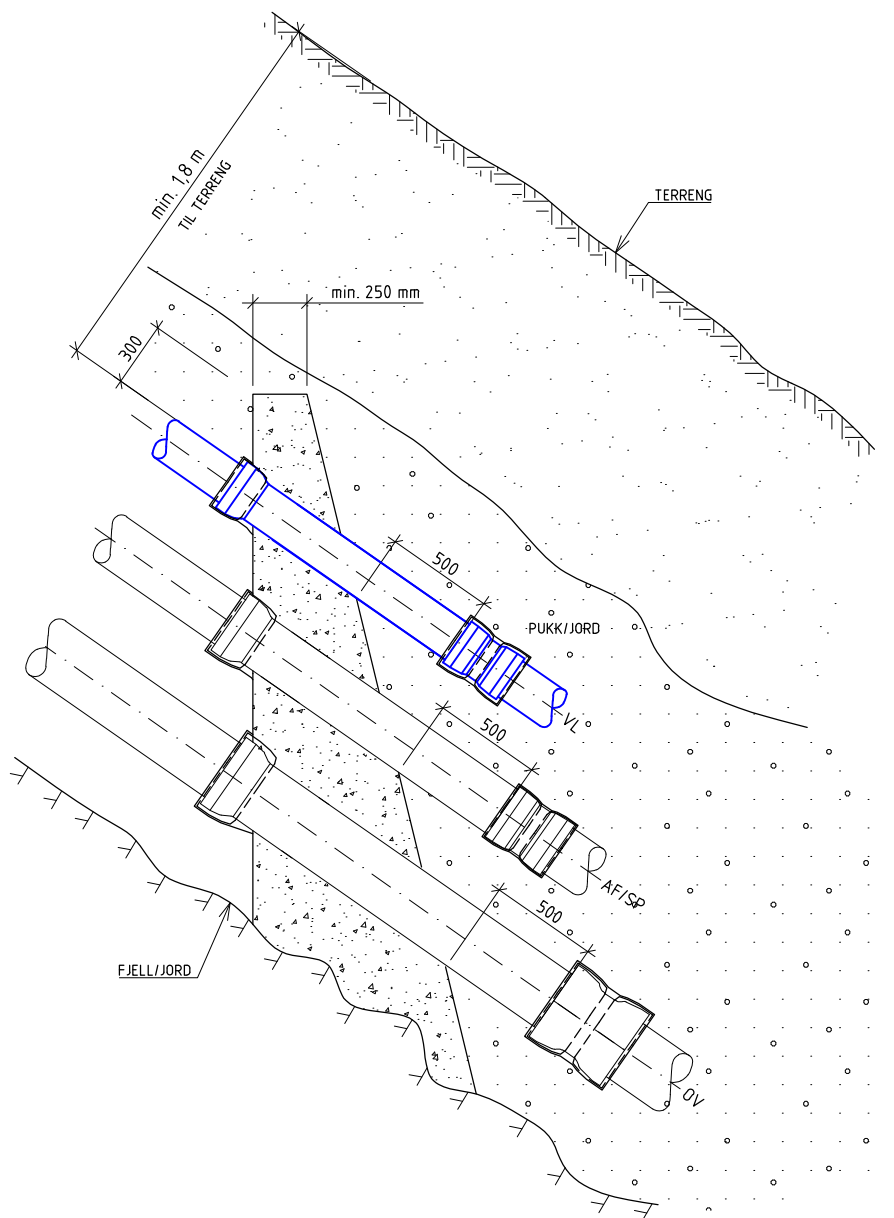

Ved sterkere fall enn 1:5 skal det brukes strekkfaste skjøter.

D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATO 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	.	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	.	.	.	.	LEDNING I GRØFT MED STORT FALL			
.	.	.	.	.	Ledning i grøft med fall større enn 1:5			
.	.	.	.	.	Duktile rør med strekkfast skjøt. Prinsippskisse.			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten		VEDLEGG NR.	REV.
							190	.