



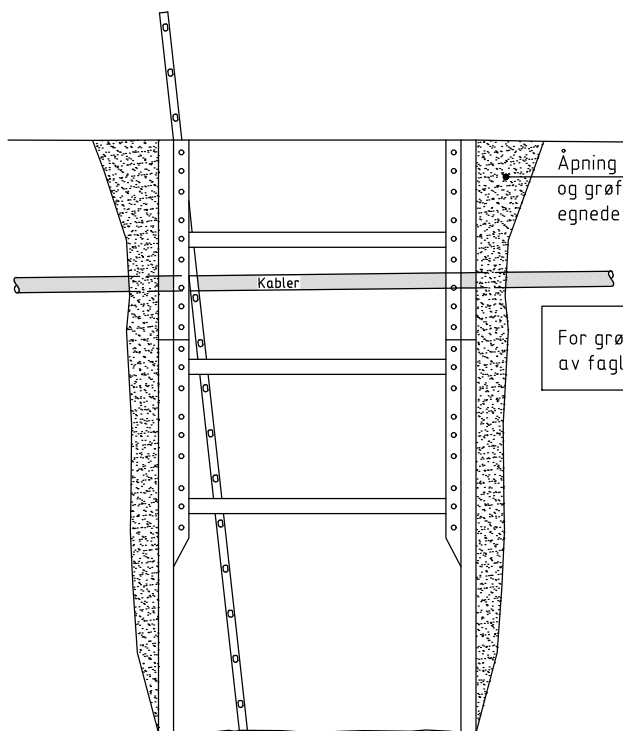

Åpning mellom grøfteskråning
og grøftekasse fylles igjen med
egnede stedlige masser.

For grøfter dypere enn 3,0 meter skal avstivningen dimensjonere
av faglig kvalifisert person.

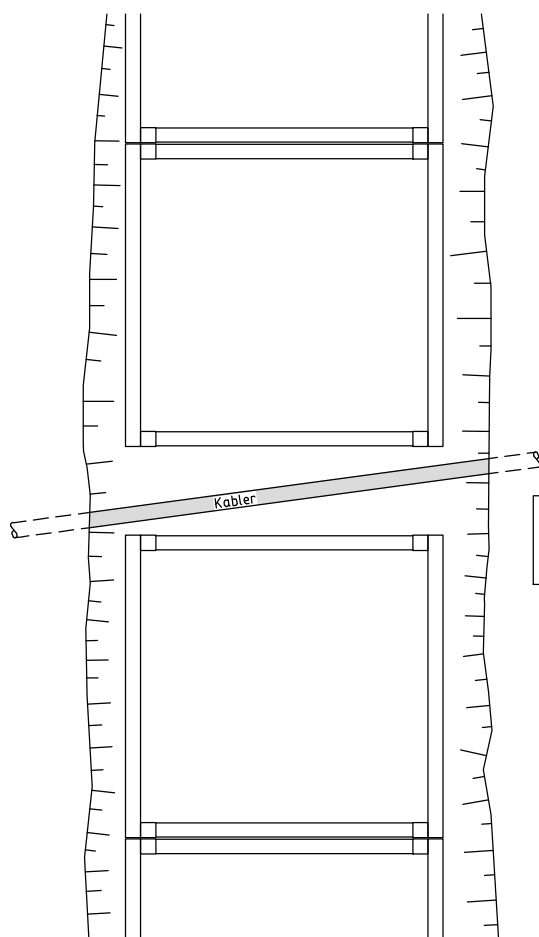

For grøfter med komplisert kryssing av kabler og ledninger, skal det
utarbeides egne skisser som viser hvordan grøftene skal avstives.

D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATO 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	.	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	.	.	.	.	PLAN FOR SIKRING AV GRØFT			
.	.	.	.	.	Prinsipptegning			
.	.	.	.	.	Oslo kommune			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Vann- og avløpsetaten		VEDLEGG NR. 274	REV. .