



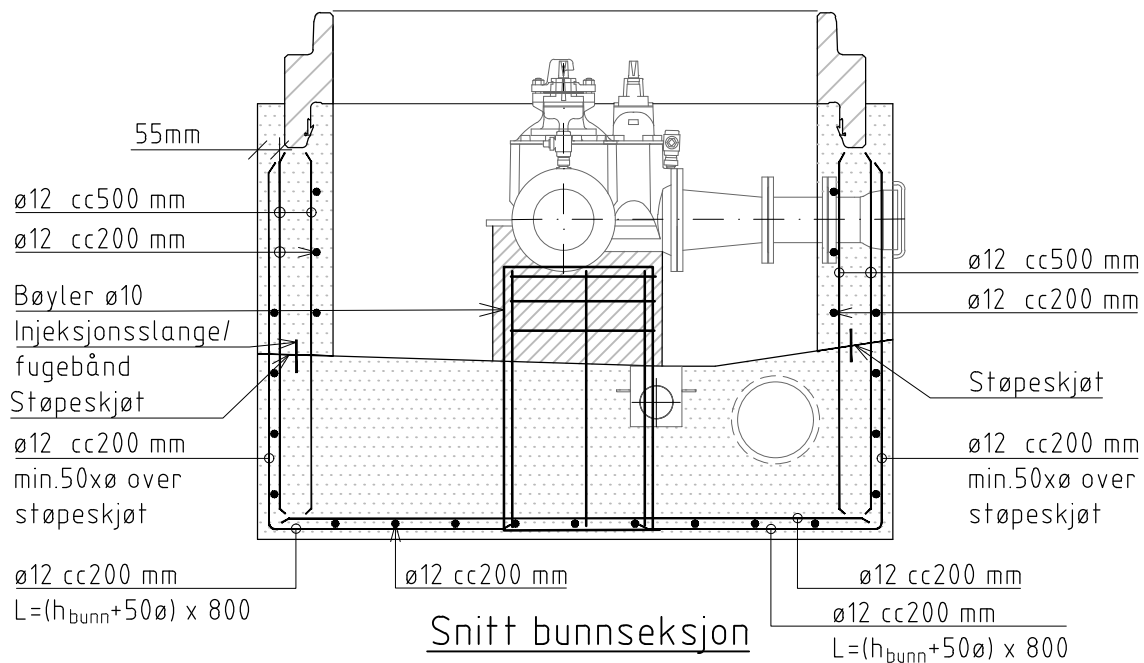

BESTEMMELSER

- Miljøklasse MA
- Betongklasse B35-M45-XA2
- Stålkvalitet B 500 NC
- Ved skjøting skal omfarslengden være 50 x diameter på armeringen
- I alle støpeskjøter skal betongoverflaten rengjøres før neste støpeetappe
- I alle støpeskjøter skal det monteres injeksjonsslange.
- Det skal være reinjiserbar injeksjonsslange, PVC basert med mateslanger. Mateslanger skal merkes og plasseres på tilgjengelige steder. Leverandørens montasjeanvisning skal følges.
- Vertikal armering kan alternativt bores og gyses fast i bunnplaten. Til gysing brukes Hilti HIT-HY 15 kjemisk injeksjonsanker, eller tilsvarende
- 55mm YK til konstruktiv armering

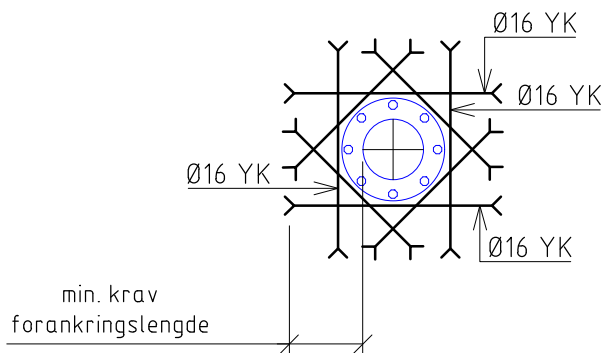

TILLEGGSARMERING RUNDT VANNLEDNING $\varnothing \leq 300\text{mm}$ VED VEGG-GJENNOMFØRING

D	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	DATE 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	Påført injeksjonsslange på tegning + endret vegggjennomføring	MK	EÅ	01.11.20	ARMERING RUNDKUM		
.	.	.	.	.	Armering av bunnseksjon		
.	.	.	.	.	Kum med Ø1400/1600/2000		
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATE	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	VEDLEGG NR.	REV.
						71	A