



Skien kommune

TEKNISK VA - NORM

BEND I GRØFT


Vedlegg nr. 17

Sist revidert: 04/10-17

Det tillates avvinkling i grøft opp til 30° på VA- ledningen mellom kummene.

Det tillates kun langbend nedstrøm. Der det er uunngåelig med langbend oppstrøms, skal avstand til neste kum DN 1000 være maks. 45 m. Alle bend skal måles inn i X, Y, Z.

Retningsendring i og utenfor kum
langbend nedstrøms, maks. 45°

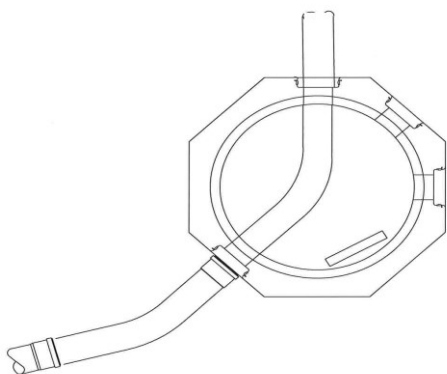

Retningsendring ved flere hoved- innløp
langbend oppstrøms, maks 45°

