



Skien kommune


TEKNISK VA - NORM

TRYKKAVLØP


Vedlegg nr. 24

Sist revidert: 05/07-17

1. Tilkobling av trykkledning til trykk\pumpe-ledning DN $\leq$ 63 (tilkobling av DN > 63mm avtales med Skien kommune)

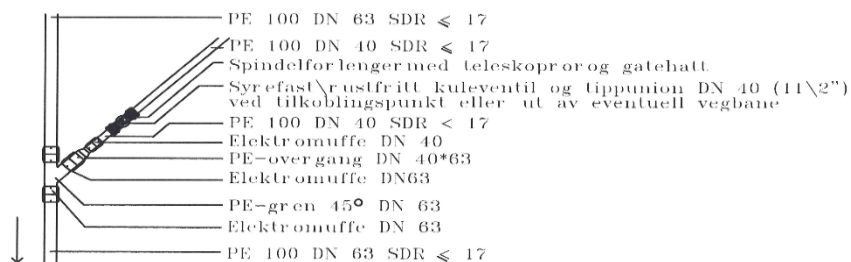

2. Tilkobling av trykkledning til trykkløs\selvfall-ledning

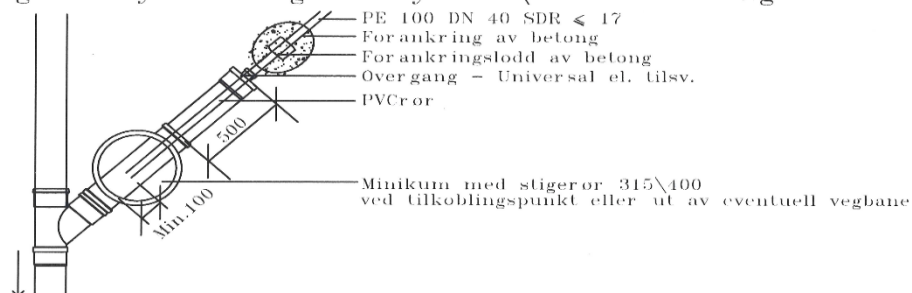

3. Tilkobling av trykkledning til kum for trykkløs\selvfall-ledning

