



Skien kommune

TEKNISK VA -NORM


PLASSERING AV BYGG I NÆRHETEN AV VA- LEDNINGER

Vedlegg nr. 9

Sist revidert: 05/07-17

Plassering av bygg i nærheten av avløpsledninger

Eksempel 1: Støpt plate på grunn.

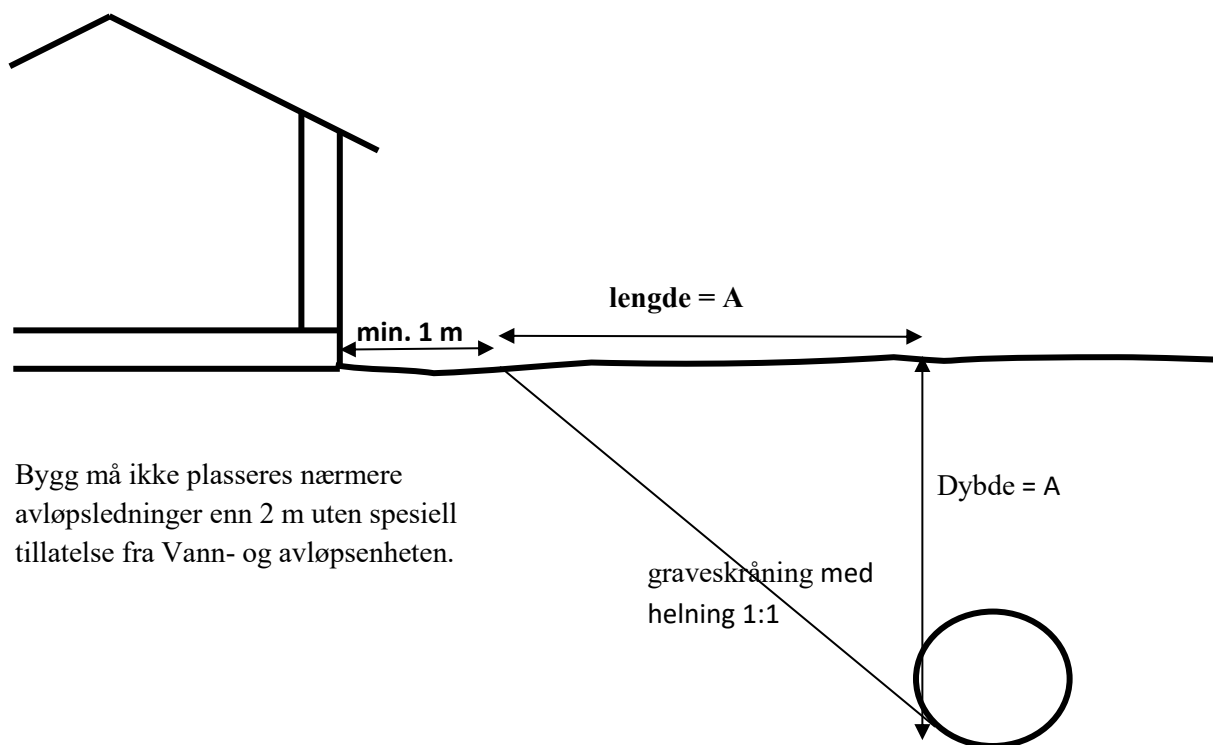

Bygg må ikke plasseres nærmere avløpsledninger enn 2 m uten spesiell tillatelse fra Vann- og avløpsenheten.

Byggeavstand er: $A + 1\text{m}$


Regneeksempel:

Ledningsdybde $A = 3\text{m}$

Avstand bygg: $A + 1\text{m} = 3\text{m} + 1\text{m} = 4\text{m}$

Plassering av bygg i nærheten av avløpsledninger

Eksempel 2: Mur føres ned for å redusere avstanden til ledning.

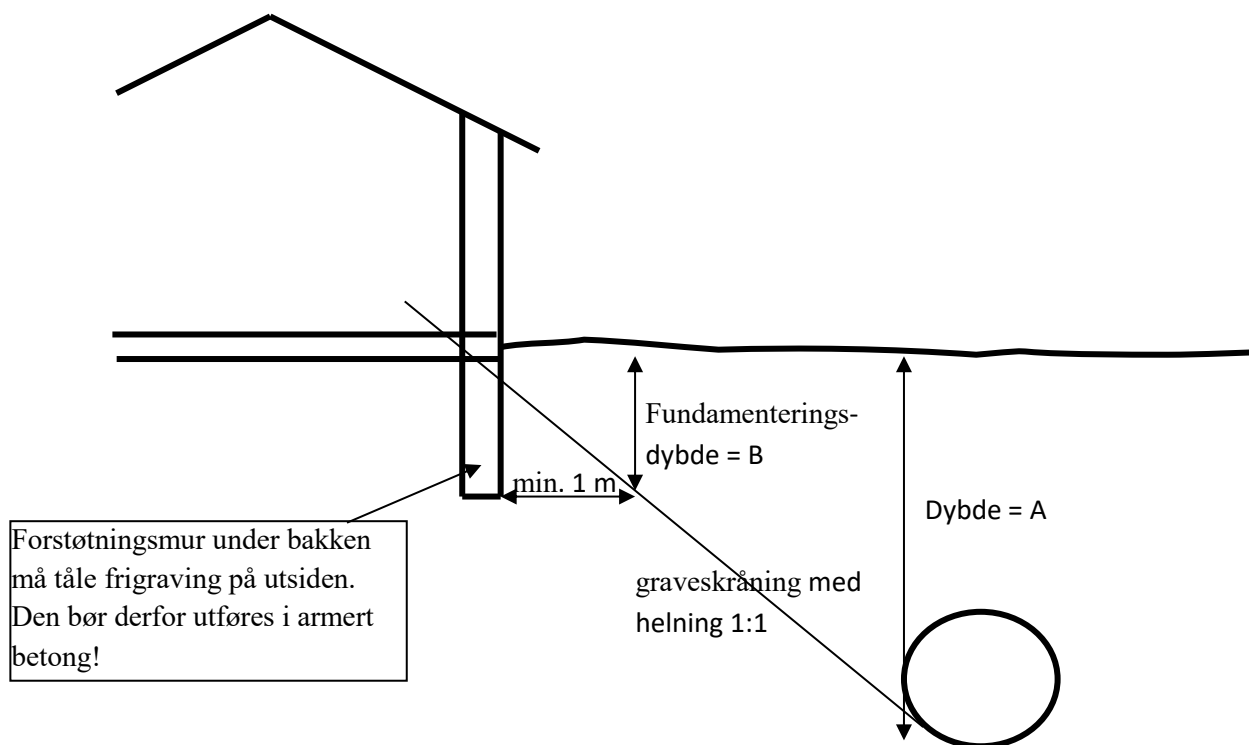

Bygg må ikke plasseres nærmere avløpsledninger enn 2 m uten spesiell tillatelse fra Vann- og avløpsenheten.

Byggeavstand er: $A - B + 1\text{ m}$

Regneeksempel:

Ledningsdybde $A = 3\text{ m}$

Fundamenteringsdybde $B = 1\text{ m}$

Byggeavstand er: $3\text{ m} - 1\text{ m} + 1\text{ m} = 3\text{ m}$