


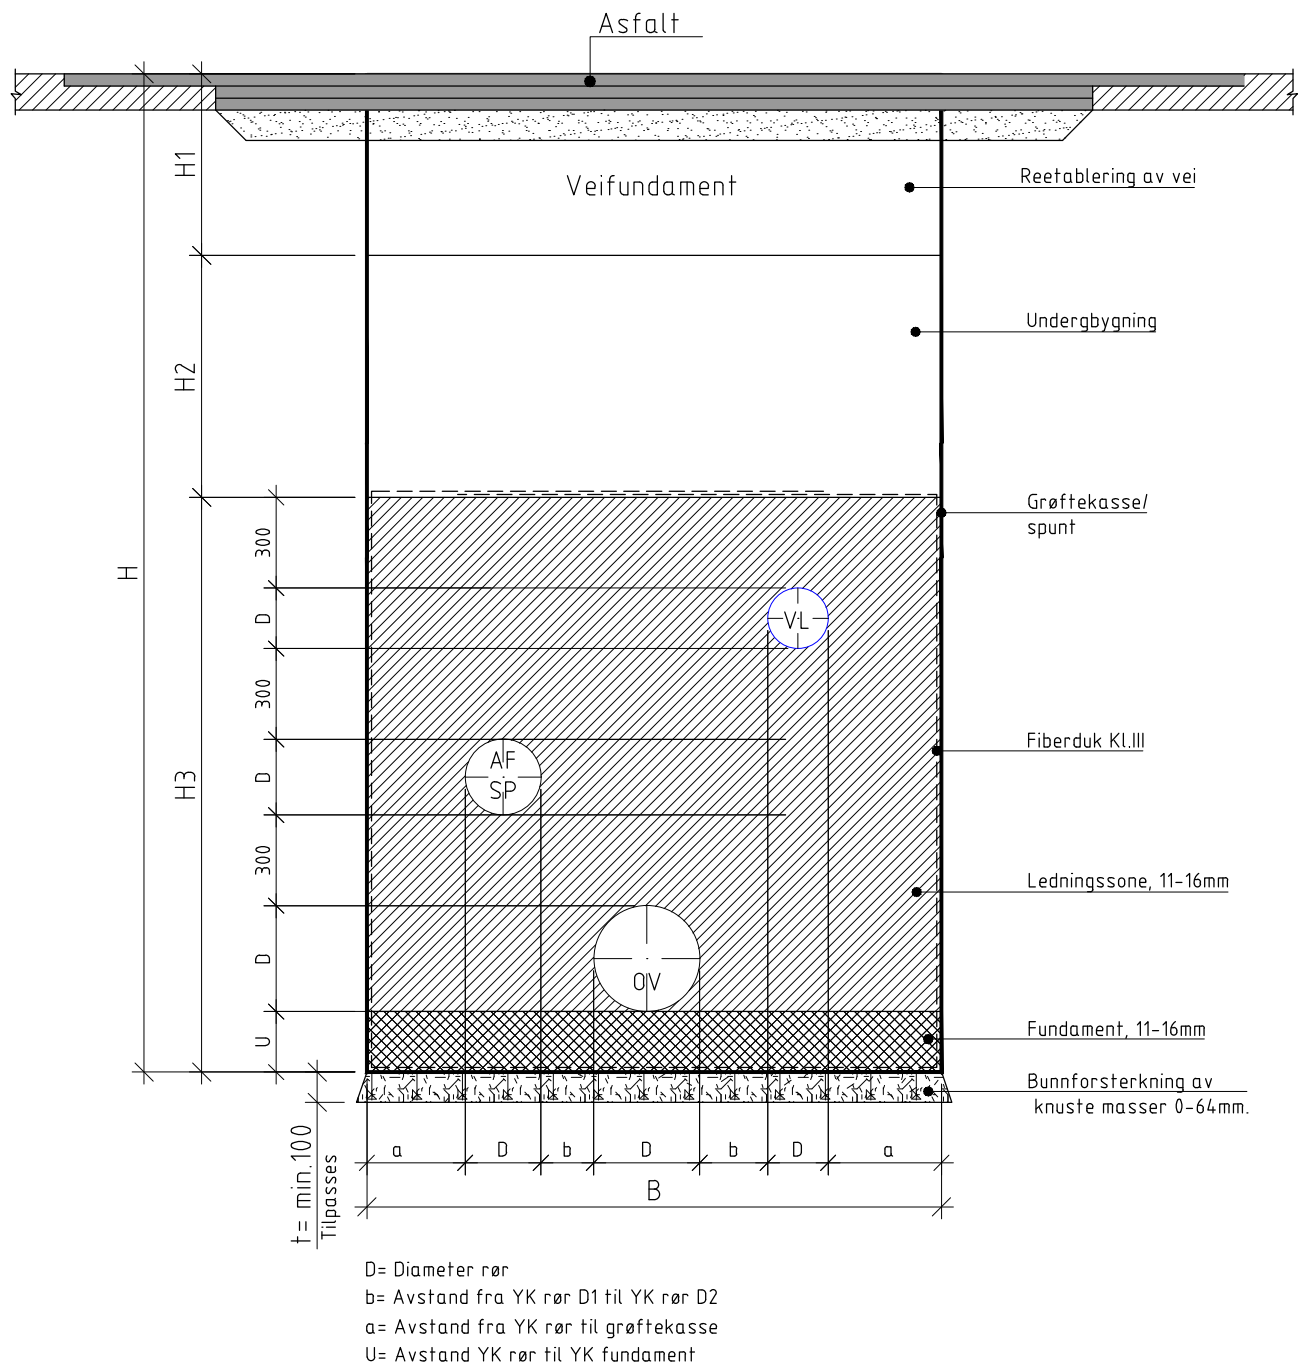

Merknad

Høyden fra terreng til OK øverste ledning beregnes fra lengdeprofilet

H= total dybde grøftesnitt

H1= overbygning

H2=gjennfylling

H3=ledningssonen

B=grøftebredde

For avstand mellom ledninger, sideavstand til vegg osv krf. vedlegg 29 .

For veioppbygging krf. vedlegg 246

D	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	DATO 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	Pukk 8-12 endret til 11-16mm	MK	EÅ 05.11.18	FUNDAMENTERING AV GRØFTESNITT			
.	.	.	.	Bunnforsterkning av grøftesnitt med knuste masser			
.	.	.	.	Prinsipptegning			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten		VEDLEGG NR. 243
							REV. A