



**Signalkabler.**

For overvåking og styring av stasjoner ute på VA-ledningsnettet legger kommunen med kabeltrekkerør / kabler i aktuelle traséer. Disse legges normalt på samme ledningsfundament som VA-ledninger. Kommunen må alltid kontaktes for avklaring av type signalkabel.

**Kabeletater.**

**Lavspentkabel:**


Horisontalavstand til VA-ledning skal være min. 2,0 meter.

**Høyspentkabel:**

Avstander vurderes i hvert enkelt tilfelle.

**Kabel-trekkerør:**

<b>Etater</b>	<b>Farge</b>
Teknisk etat	Rød
E-verk	Rød
Televerk	Gul
Vegvesen	Sort
Kabel-TV	Grønn

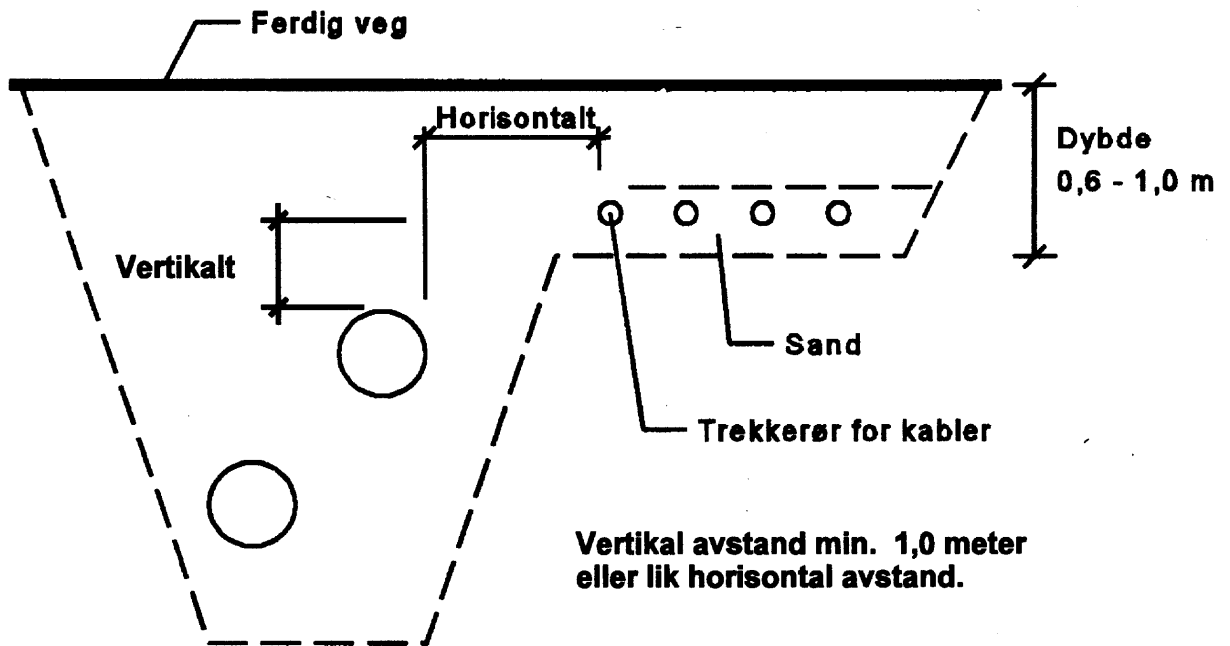

- Det må ikke installeres kabler ( alle typer ) i spillvanns- overvanns og fellesledninger.
- Det kan tillates i store kulverter under forutsetning av at kablene legges i varerør som klamres til toppen av kulverten. ( Godkjennes i hvert enkelt tilfelle av fagansvarlig avløp i Modum kommune )