


Vannmåler i reduksjonskum

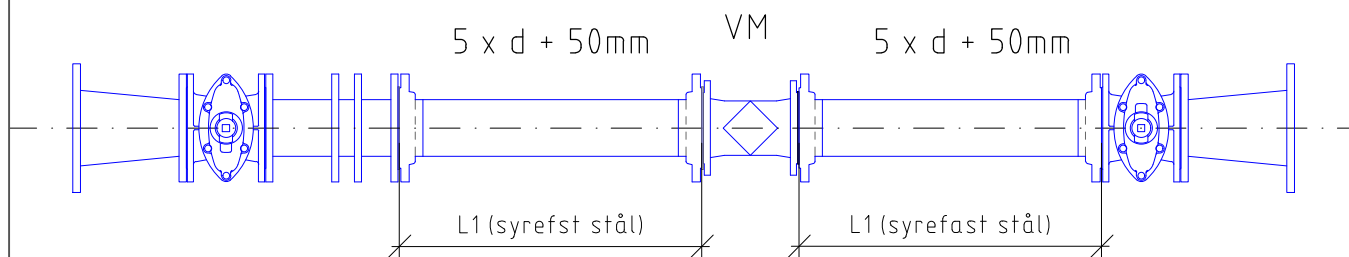

Vannmåler i målekum

DN	50	65	80	100	150	200	250	300	400
L1 min	300	375	450	550	800	1050	1300	1550	2050
L2 min	200	245	290	350	500	650	750	950	1250

D	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	DATO 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	Endret lengdemål+tekst tittelfelt	MK	EÅ	VANNMÅLER Plassbehov vannmåler i måle- og reduksjonskummer prinsipptegning			
.	.	.	.	Oslo kommune			
.	.	.	.	Vann- og avløpsetaten			
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	VEDLEGG NR.	279	REV. A