



Beskyttelse av PE-skjøt utenfor kumvegg

1. Utførelse med Gerodur-skjøt
2. Utførelse med Egeplast-skjøt

D					Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Kontroll		Måle-
C	.	.	.	.	Dato:05.02.2019	05.02.2019	05.02.2019		stokk
B	.	.	.	.	Navn: M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes		
A	Skjøt med speilsveis. Gerodur og Egeplast	MK	EÅ	10.06.2021	BESKYTTELSE PE-SKJØT UTENFOR KUMVEGG Beskyttelse av skjøt utenfor kumvegg, Egeplast og Gerodur Utførelse prinsipptegning for PE-rør				
Rev	Revidering gjelder	Pro	Kont	Dato	 Oslo kommune Vann-og avløpsetaten	Vedlegg nr 305			Rev A

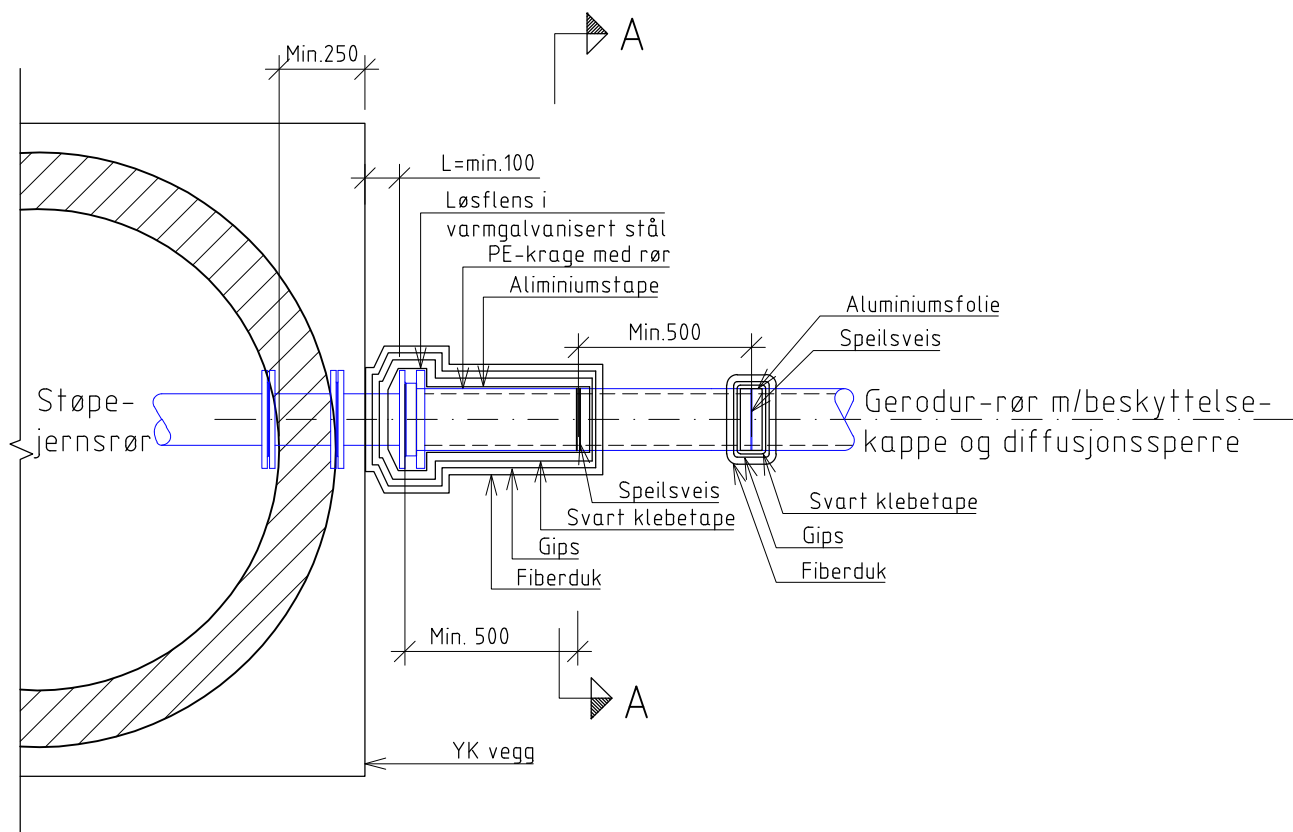

Gerodur-skjøt utvendig kum m/speilsveis

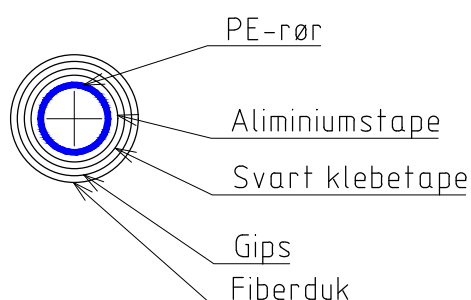


Snitt A-A PE-krage med Gerodur rør


Merknad

Samme utførelse og avstandskrav ved bruk av elektromuffe, men elektromuffe brukes bare unntaksvis og kun etter avtale med VAV.

D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATO 05.02.2019	05.02.2019	05.02.2019	.
B	.	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	.	.	.	.	BESKYTTELSE GERODUR-SKJØT			
.	.	.	.	.	Beskyttelse av Gerodur-skjøt utenfor kumvegg			
.	.	.	.	.	Prinsippskisse			
.	.	.	.	.	Oslo kommune		VEDLEGG NR.	REV.
REV.	REVIDERING GJELDER			PRO KONT DATO	Vann- og avløpsetaten		305-1	.

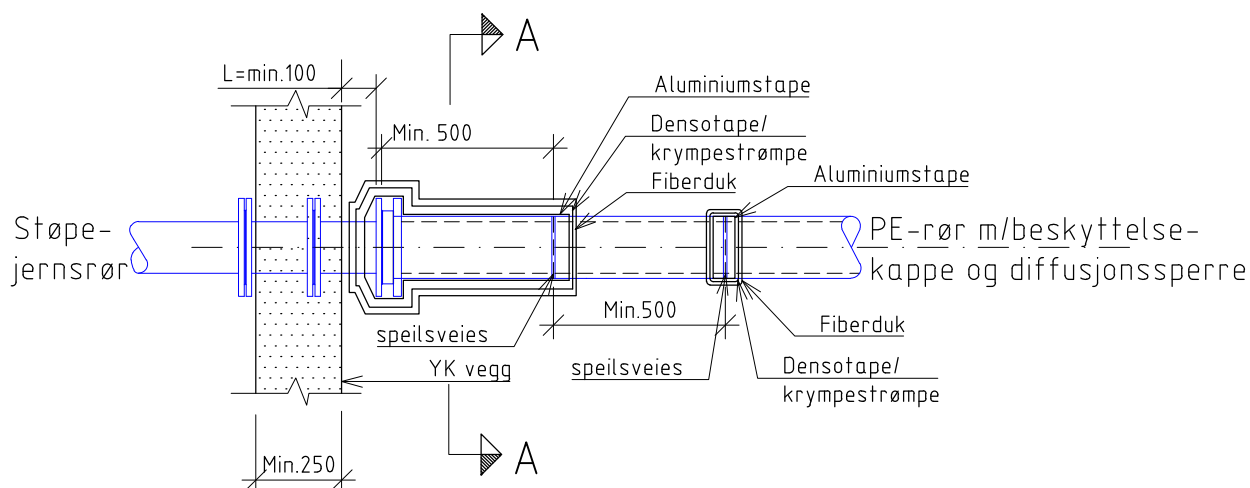

Egeplast-skjøt utvendig kum m/speilsveis

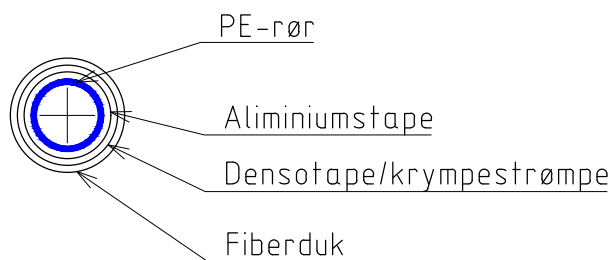

Sitt A-A PE-Krage med Egeplast-rør

Merknad

Samme utførelse og avstandskrav ved bruk av elektromuffe, men elektromuffe brukes bare unntaksvis og kun etter avtale med VAV.

D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATO 05.02.2019	05.02.2019	05.02.2019	.
B	.	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	.	.	.	.	BESKYTTELSE EGEPLAST-SKJØT			
.	.	.	.	.	Beskyttelse av Egeplast-skjøt utenfor kumvegg			
.	.	.	.	.	Prinsippskisse			
REV.	REVIDERING GJELDER			PRO KONT DATO	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten		VEDLEGG NR. 305-2	REV. .