



TEKNISK VA-NORM

HOVEDLEDNINGSNETTET.

AVSTANDER FRA KOMMUNALE LEDNINGER

Vedlegg
kap 3.11 og 4.4

Side: 1 av 1

Utarbeidet av: **Kommunalteknikk**


Dato:
23.03.01

Revidert:
01.11.2021

Krav til avstander:

- bygninger
- søknadspliktige tiltak
- kabler
- fjernvarme
- beplantning
- gjerder
- andre tiltak som kan være til hinder for vedlikehold av ledningene

Avstand til premoledning er 5 m fra rørvegg ledning på hver side. For øvrig vises til *Standard abonnementsvilkår*.

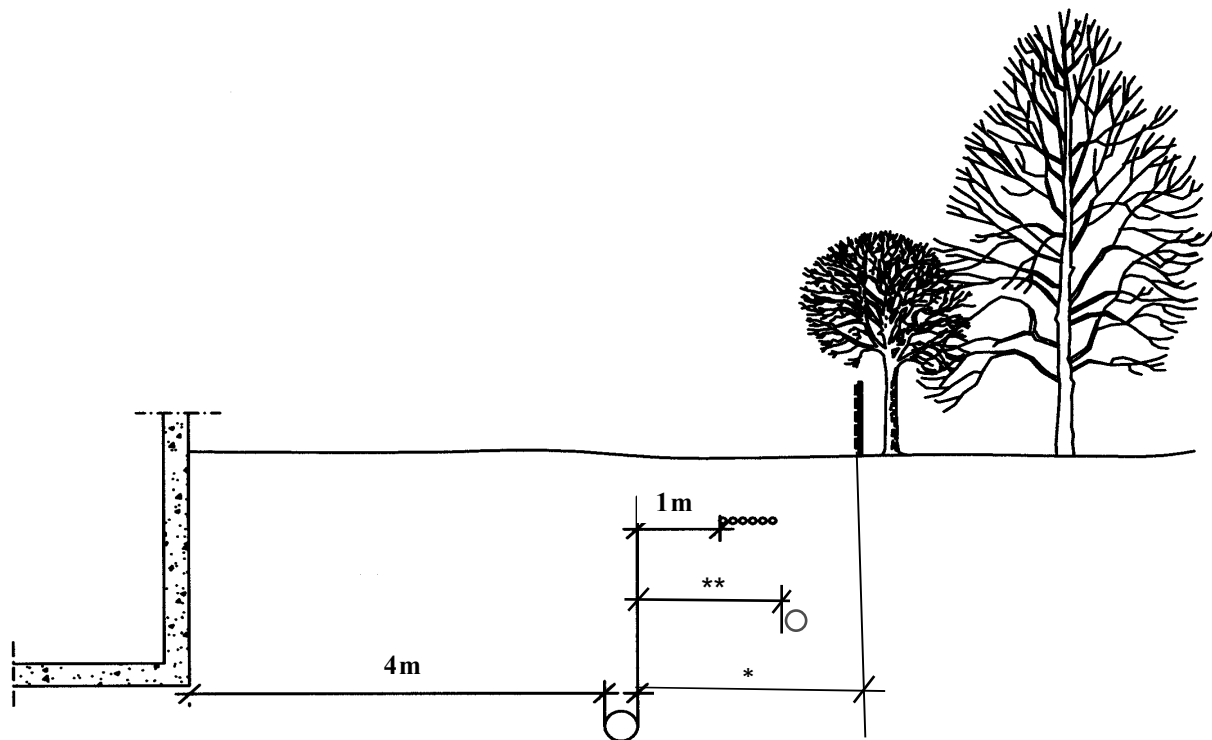

* Se Standard abonnementsvilkår – Adm. bestemmelser. Avstand avklares med Kommunalteknikk i hvert tilfelle der avstanden blir mindre enn 4 meter.

** 2m til høyspent/fjernvarme.