



PLAN

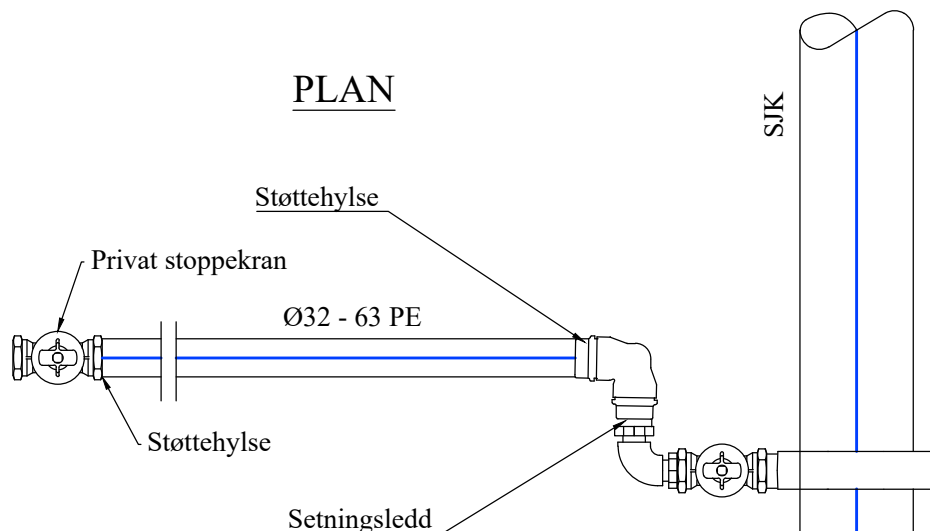

SNITT

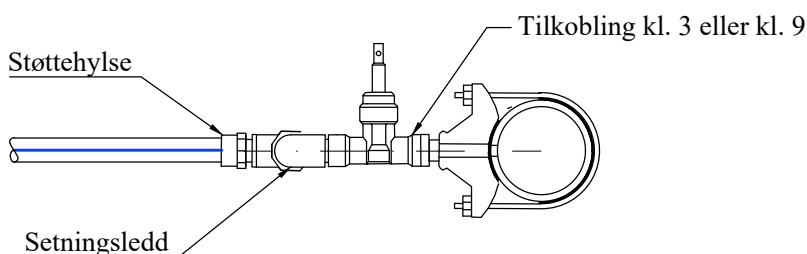

ANMERKNING STIKKLEDNING:

- Anboringsklammer Vulkan el.tilsv. Anboringsklammer må tilpasses lednings materiale.
- Anboringsventil type Vulkan kuleventil 1¼", el.tilsv.
- Ujevn setning tas opp gjennom to albuer (setningsledd).
- Det skal benyttes ferdige setningsledd eller gjengede deler.
- Det skal brukes hamp og gjengepasta.
- Stikkledning for vann skal utstyres med peilebånd i form av kobberweld, eller jordingstråd av kobber, 25mm². Er boligens el-anlegg jordet til vannledningen, skal jordingstråd benyttes. Ved trekking av ledning skal også jordingstråd brukes. Peiletråd føres opp langs spindelforlenger og teipes fast.
- Privat stoppekran bakkekran type AVK messing el. tilsv. m/teleskopisk spindelforlenger. Stoppekranen skal plasseres inne på privat grunn/eiendom (ca. 1m innenfor eiendomsgrense). Dersom dette ikke lar seg gjøre skal gategutt benyttes.
- Anboring på rør med ZMU/belegg PE kappe tillates ikke.



**TØNSBERG
KOMMUNE**

STIKKLEDNING VANN

Tegn.dato: 16.02.2022

Rev .dato:

Sign.: VA-CONSULT AS

Målestokk.: 1:10(A4)

Tegn.nr

506