


POS-LISTE: 118

Pos	Beskrivelse	Forvalg	Dimensjon	Antall
1	Baio T-rør for duct, PVC, PE		150/80	1
2	kumringer m/bunn	Høyde 1000 mm	650_NoF&fj	1
3	kumringer	Høyde 500 mm	650_NoF&fj	1
4	avslutnings- og justeringsringer i resirkulert materiale (Diameter 650mm)		650_Se xNote	1
5	luffteventil PN16 - dobbeltvirkende med flens eller 2" BSP gjenger		80	1
6	Baio flensemuffe		80	1
7	Kumløkk NS 1992 SJK med slite-/dempering, pinnesikre spetthull		650mm	1
8	S Flytende rammSJK med spalter		650mm	1

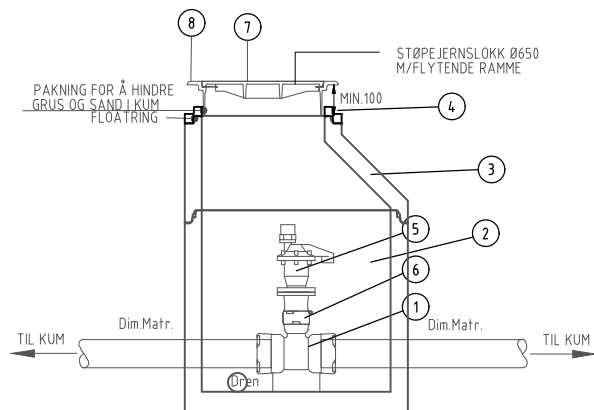

BESTEMMELSER:

- RØRDELER I METALL SKAL VÆRE KORROSJONSBESTANDIG MED BESKYTTELSE AV KVALITET SYREFAST, RUSTFRITT ELLER VARMGALVANISERT. MALTE ELLER EL-FORSINKEDE DELER TILATES IKKE. I KORROSIVT MILJØ KREVES NORMALT SYREFASTE RØRDELER.
- DET TILATES IKKE DIREKTE SAMMENKØPLING OG BLANDING AV DELER AV FORSKJELLIG KVALITET(SYREFASTE, RUSTFRIE ELLER VARMGALVANISERTE DELER).
- TILKNYTNING VED ANBORING TILATES IKKE PÅ NYANLEGG. ANBORING SKAL ALLTID SKJE PÅ VANNFYLT LEDNING UNDER TRYKK.
- ALLE TILKNYTNINGER SKAL HA STENGEMULIGHET MED VENTIL. TILKNYTNINGER UTFØRES GJENGEFRITT.
- DET HENVISES TIL STANDARD ABONEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP.
- LUFTEKUMMEN SKAL DRENERES TIL OVERVANNsledning DERSOM ETTE ER MULIG. DERSOM DET IKKE ER MULIG MÅ DEN DRENERES TIL GRUNN OG TILBAKESLAGSSIKRING MOTNERES.

KORR. HOVEDREVISJON AV NORM

KORR.

# STANDARDTEGNING

## LUFTEKUM

KRISTIANSAND KOMMUNE

INGENIØRVESENET

Vann- og Avløpsavdelingen  
Rådhusgata 26  
Serviceboks 417  
4604 Kristiansand. Tlf. 38 07 50 00

DATO: 27.05.24

TEGN. JKH 27.05.24

KONTR. DT 27.05.24

MÅL: 1:40

GODKJ. DT 27.05.24

Typetegning:

VA

Arkiv nr.:

VA-NORM

TEKNISK SEKTOR

TEGN. NR:

# 118

