


48	1	Brutt vannspeil kat.5
47	1	Fallsikring / bjelkeklype 1200 kg
46	1	GRP rist over sump
45	2	Tilbakeslagsventil 1"
44	1	Brakett med 1½" muffe for nivåstav
43	2	Alum.plate 1000x550 for utstyr montasje
42	1	Stag 50x100
41	-	Forankringsvinkel.Antall og utforming dim av leverandør
40	2	Spyleslange 1"
39	1	GRP dempeskjerm R800 - tilpasses
38	1	Avtrekksvifte med kullfilter (>160m³/h)
37	1	Isolering 1,3mx30mm
36	2	Arbeidslampe LED IP67
35	1	PE ø110 kabel gjennomføring m/ters
34	1	PE ø160 luft fra våtsump
33	1	PE ø110 tørlluft fra avfukter
32	1	Radar for nivå pumpesump
31	2	Vindu 400x900
30	1	Alum.plate 550x500 for utstyr montasje
29	5	Kabelbru AISI 316
28	1	Trekkerør ø110 till vanninntak isolert til 2m
27	2	GRP sugerør
26	1	Travers IPE140-IPE120 dimensjoneres for 500 kg, m/kabeloppeng for el-talje,el-talje 2 hastigheter. Alle bjelker utstyres med løpekatter
25	1	Avfukter
24	1	Aktuator på pidestall
23	1	Avløp fra vask 1"
22	1	Vindeltrapp ø1400
21	4	El. trekkerør PE ø110 sort
20	2	Frekvensomformer
19	1	El. skap
18	1	Trykkledning
17	2	Overgang eksentrisk
16	1	Innløp AISI316
15	1	Trykkledning 1" fra lensepumpe
14	1	Lensepumpe
13	1	Dekke 3000x4100
12	4	ø50 hull på toppdekke for drenering
11	1	Sumpspyling DN50 m/serviceventil og elektrisk.aktuator min 90 Nm og tilbakemelding fra endebrytere
10	1	Luke ca 600x800 med sikkerhetsrist
9	2	GRP kuing
8	1	Luke ca 800x1200 med sikkerhetsrist
7	1	Pluggkjøringsinnlegg
6	1	Sluseventil - innløp, m/spindelforleng.
5	3	Sluseventil
4	2	Tilbakeslagsventil
3	2	Sluseventil
2	2	Gummikompensator
1	2	Horisontalstilt pumpe med fristrømsjul. Leveres på bunnramme med servicevogn

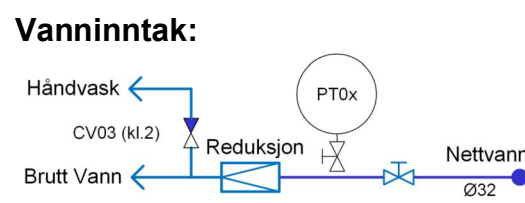

SPYLESLANGER LEVERES SOM 1" TYPE TESS GULLUFT.
 SPYLESLANGER AVSLUTTES MED 1" NITO HUN.
 SPYLESPISSER TYPE FROSTER BPS MED SKJÆRENDE EFFEKT.
 SPYLESPISSER OG SPYLE-/LUFTEPUNKT LEVERES MED 1" NITO HAN.
 NITO KOBLINGER LEVERES I SYREFAST UTFØRELSE AISI 316.

RØROPPLÈGG I SYREFAST STÅL AISI316 3MM,
 SYREFASTE PRESSEDE FLENSER,
 SYREFASTE BOLTER.
 LYSGRÅ GEL-COAT INNVEDIG I MASKINROM
 OG SUMP.
 DEKKE UTEN "STRØ" I MASKINROM.

FUNDAMENT-/BELASTNINGSPLATE I BETONG MÅ BEREGNES FOR
 HVERT ENKELT PROSJEKT.

10.12.24	1	Oppdatert normtegning
DATO	REV.	REVISJON OMHANDLER

53	1	Kuleventil 1" for samlestockdrenering
52	1	Kuleventil 1" for trykkmåler
51	1	Display til mengdemåler
50	1	Mengdemåler
49	1	Renne i bunndekke
POS.	ANTALL	NAVN , TYPE , DIMENSJON



TITTEL
NORMTEGNING NR 102
APS uten mellomdekke

18.02.19	-	-	-	-	-	FORMAT	A3	MÅLESTOKK	1:40
REVISJON	1	ARK	-	NORMTEGNING					