



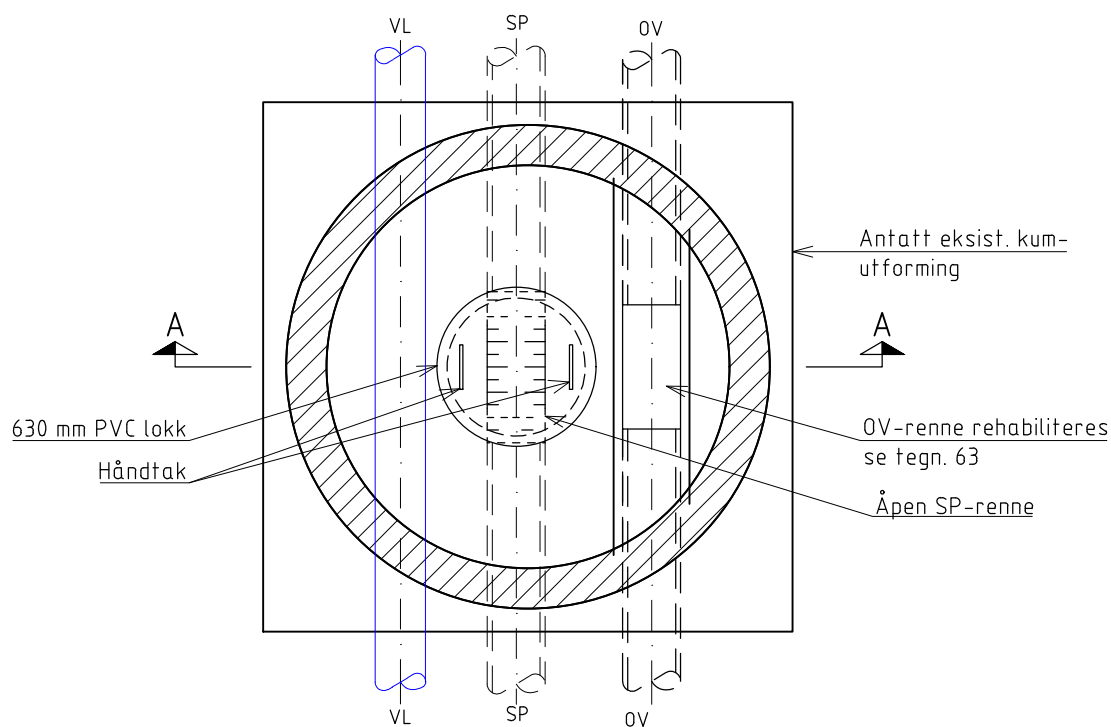

PLAN

For ledningsdimensjoner opp til og med 400 mm kan en benytte stigerør på 400 mm under forutsetning av at stigerøret er sentrert over ledningen.

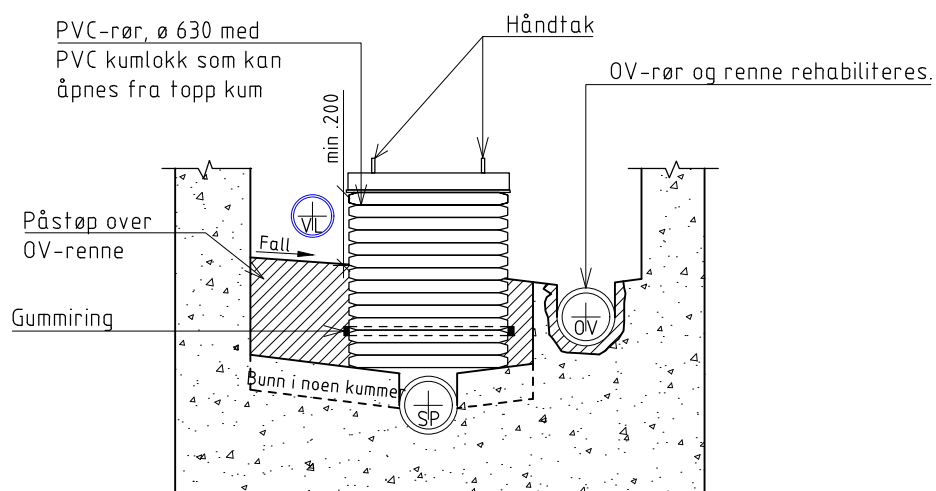

SNITT A-A

D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATO 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	.
B	Satt inn tekstboks ang. stigerør	MK	EÅ	11.06.25	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	Stigerør og lokk endr. til 630mm	MK	EÅ	01.07.19	FELLESKUM Separering av spillvann og overvann Rehabilitering av av felleskum med fett lokk på SP/OV renne			
.	.	.	.	.				
.	.	.	.	.				
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	VEDLEGG. NR.	64	REV. B