


KOMBINASJONS-NEDSTIGNINGSKUM
GJELDER VED SANERINGS- OG REHABILITERINGSARBEIDER

DENNE KUMMEN SKAL KUN BRUKES ETTER
GODKJENNING FRA INGENIØRVESENET

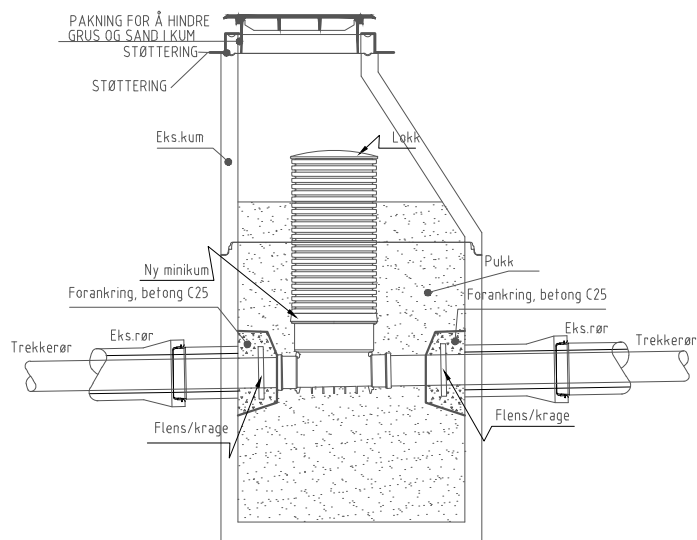

REHABILITERING AV NEDSTIGNINGSKUM
GJELDER VED SANERINGS- OG REHABILITERINGSARBEIDER

PRINSIPPET KAN OGSÅ BRUKES SOM
MIDLERTIDIG SANDFANGSKUM VED Å
DREIE KUMSEKSJONEN 180 GRADER

BESTEMMELSER:

- KUM DYPERE ENN 4,0M SKAL VÆRE NEDSTIGNINGSKUM.
- KUMLOKK SKAL HA KOMMUNELOGO OG MERKET "K" FOR KLOAKK ELLER "O" FOR OVERVANN. DET SKAL VÆRE PAKNING MELLOM RAMME/LOKK UNDER OG PÅ SIDEN AV LOKKET. LOKKET SKAL HA EN KILE EFFEKT I RAMMEN VED SLISSEPAKNING ELLER TILLSVARENDE SYSTEM LØSNING. LOKKET SKAL HA MINIMUM TO SPETTHULL OG LÅSARMER.

KORR. støttering lagt til

KORR.



STANDARDTEGNING AVLØPSKUM SPESIALKUMMER

KRISTIANSSAND KOMMUNE

INGENIØRVESENET

Vann- og Avløpsavdelingen
Rådhusgata 26
Serviceboks 417
4604 Kristiansand. Tlf. 38 07 50 00

DATO: 20.04.22

TEGN. JKH 20.04.22

KONTR. DT 20.04.22

MÅL: 1:40

GODKJ. DT 20.04.22

Typetegning:

VA

Arkiv nr.:

VA-NORM

TEKNISK SEKTOR

TEGN. NR:

108