


ISOLERING AV VANNRØR(V) MED KASSE

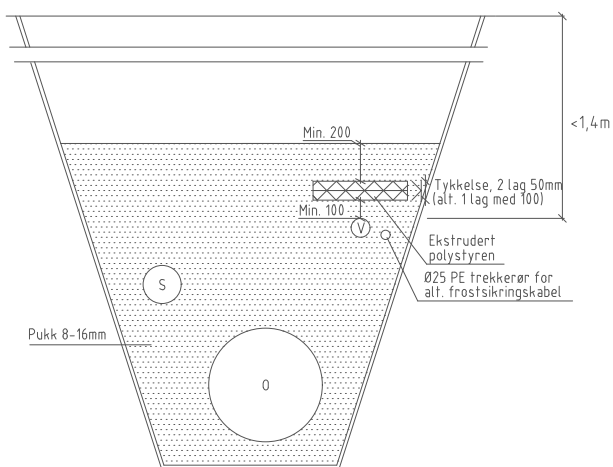

ISOLERING MED PLATER

BESTEMMELSER:

- FROSTFRI DYBDE ER SATT TIL 1,4m I KRISTIANSAND. VANNLEDNINGER LAGT GRUNNERE ENN DETTE SKAL FROSTSIKRES MED PLATER ELLER KASSER I EKSTRUDERT POLYSTYREN.
- ISOLASJONSPATER LEGGES I 100mm TYKKELSE MED FORSKJØVET SKJØT. FØRTRINNSVIS PLATER MED FALS OG LÅSEKLEMMER.
- ANDRE AKTUELLE FROSTSIKRINGSMETODER ER BRUK AV ISOTERM-/ISOVARMRØR, VARMEKABEL OG RØRSKÅLER.

KORR. HOVEDREVISJON AV NORM

KORR.

STANDARDTEGNING

ISOLERING AV LEDNINGER

KRISTIANSAND KOMMUNE

INGENIØRVESENET

Vann- og Avløpsavdelingen
Rådhusgata 26
Serviceboks 417
4604 Kristiansand. Tlf. 38 07 50 00

DATO: 25.05.20

TEGN. JKH 25.05.20

KONTR. DT 25.05.20

MÅL: 1:40

GODKJ. DT 25.05.20

Typetegning:

VA

Arkiv nr.:

VA-NORM

TEKNISK SEKTOR

TEGN. NR:

111

