





TILKNYTNINGSMETODE VARIERER




INNSTIKK KORT MUFFERØR

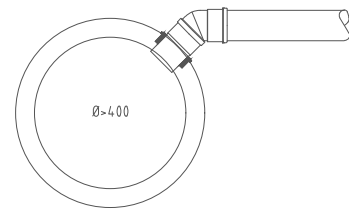


TILKNYTNINGSMETODER	
Kvaliteter iht. Kristiansands KS-system.	
DIMENSJONSOMRÅDE	BESKRIVELSE
150-400	Tilknytning ved grennrør, alt. sadelgren med 45grader innføringsvinkel. For nyanlegg benyttes grennrør
Ø > 400	Tilknytning ved rett sadelgren Alt. instikk kort muffeør. 90grader innføringsvinkel.

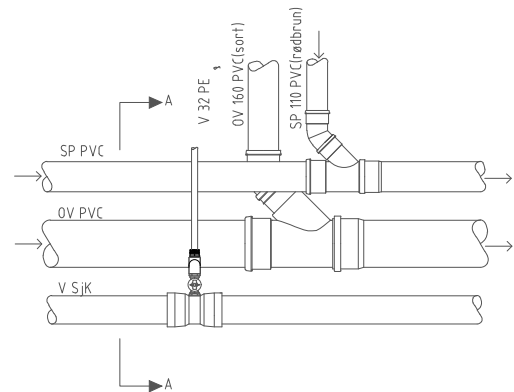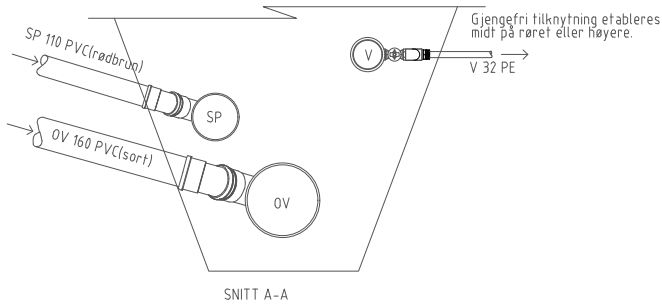

EKSEMPLER FOR NEDGRAVD BRANNVANNSUTTAK.

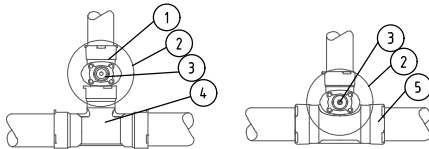

Prinsipp for tilknytninger ved to ledninger med samme høyde.

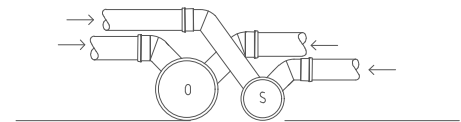

STYCKELISTE, RØRDELER I VANNKUMMER				
KVALITETER IHT. KRISTIANSAND KOMMUNE SIN VA-NORM OG KS-SYSTEM. MANGLENDE DIMENSJONER E.L. TAS FRA TEGNING.				
POS.	DEL	BESKRIVELSE	DIM.	ANT.
1	VENTIL	MED GJENGEFRI KOBLING. MONTERES NEDGRAVD	Var	1
2	GATELOKK	UTEN KOMMUNAL LOGO, MERKET "V"	Var	1
3	SPINDELFORLENGER	TELESKOPISK VARERØR / SPINDELFORLENGER	Var	1
4	MUFFE T	MED BAIO LØSNING FOR AVGRENING	Var	1
5	VENTIL T	FOR STIKKLEDNINGER, GJENGEFRITT, INTEGRERT I SIDELØPET.	Var	1

BESTEMMELSER:

- RØRDELER I METALL SKAL VÆRE KORROSJONSBESTANDIG MED BESKYTTELSE AV KVALITET SYREFAST, RUSTFRITT ELLER VARMGALVANISERT. MALTE ELLER EL-FORSINKEDE DELER TILATES IKKE. I KORROSIVT MILJØ KREVES NORMALT SYREFASTE RØRDELER.
- DET TILATES IKKE DIREKTE SAMMENKOPLING OG BLANDING AV DELER AV FORSKJELLIG KVALITET (SYREFASTE, RUSTFRIE ELLER VARMGALVANISERTE DELER).
- TILKNYTNING VED ANBORING TILATES IKKE PÅ NYANLEGG. ANBORING SKAL ALLTID SKJE PÅ VANNFYLT LEDNING UNDER TRYKK.
- ALLE TILKNYTNINGER SKAL HA STENGEMULIGHET MED VENTIL. TILKNYTNINGER UTFØRES GJENGEFRITT.
- DET HENVISES TIL STANDARD ABONEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP.
- FOR Å UNNGÅ FOR DYPE GRØFTER KAN SPILLVANN OG ØVERVANNSRØR LEGGES PÅ SAMME DYBDE ETTER GODKJENNING FRA KOMMUNEN.
- STIKKLEDNINGER SKAL KOBLES TIL MELLOM KL 9 OG KL 3 (ØVRE HALVDEL) AV HOVEDRØRET. AVVIK KAN VÆRE NØDVENDIG VED REHABILITERINGSPROSJEKTER.
- DERSOM DET IKKE ER EN VANNVERKSMESSIG GRUNN FOR EGEN KUM TIL INNTAK AV SPRINKLERVANN/BRANNVANN SKAL NEDGRAVD LØSNING BENYTTES.

KORR. HOVEDREVISJON AV NORM

KORR.

STANDARDTEGNING

TILKNYTNINGER

KRISTIANSAND KOMMUNE

INGENIØRVESENET

Vann- og Avløpsavdelingen

Rådhusgata 26

Serviceboks 417

4604 Kristiansand. Tlf. 38 07 50 00

DATO: 25.05.20

TEGN. JKH 25.05.20

KONTR. DT 25.05.20

MÅL: 1:40

GODKJ. DT 25.05.20

Typetegning:

VA

Arkiv nr.:

VA-NORM

TEKNISK SEKTOR

TEGN. NR:

113

