




Lufteventilen må kun monteres i lodrett posisjon

Lufting

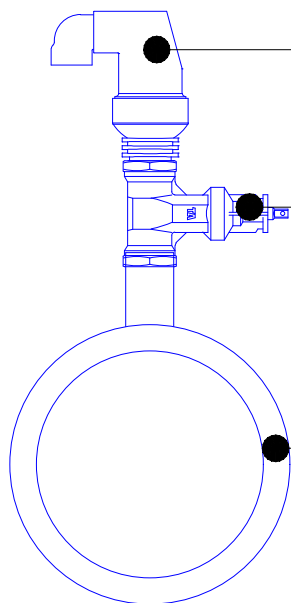

Automatisk lufteventil

Anboringsventil

Mellomring m/1 1/2" eller 2" stuss



Mellomring med 2" utv. gjenger og 1 1/2" innvendige gjenger med Esco-lock (bajonettløsning)

D	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	DATE 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018	1:10
B	.	.	.	NAVN Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	
A	Endret tekst	MK	EÅ	03.09.21	LUFTEVENTIL 1 1/2" og 2"		
.	Detalj av automatisk lufteventil		
.	Lufting for DN≤400		
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATE	Oslo kommune Vann- og avløpsetaten	VEDLEGG NR 276	REV. A

A4 format